



財團法人防焰安全中心基金會

FOUNDATION FIRE RETARDANT SAFETY CENTER

防焰性能委託試驗報告書

正本

107年8月27日
焰試字第 N1070830 號

此 致

禹勝實業股份有限公司

桃園市楊梅區民隆路 41 號

本測試報告僅提供資料送審，
不得轉為其他用途之使用。




財團法人防焰安全中心基金會

董事長 洪春安



107年8月17日所提出之防焰產品試樣，其試驗結果及試驗號碼如下。

| 樣品基本資料 | | | |
|--------|--|--------|----------------------|
| 物品種類 | 窗簾 (捲簾) | 品名 | 遮光系列 F |
| 材質、百分率 | POLYESTER 100% | 組成 | 梭織布 (樹脂加工) |
| 洗濯試驗種類 | 現況 | 重量 | 362 g/m ² |
| 支數 | 150D × 300D | 密度 | 148/in × 66/in |
| 備註 | 1. 參考試驗方法：防焰性能試驗基準(95.3.29) 2. 本樣品資料均為廠商提供。 3. 試驗號碼：NB-07-6553，有效期限至 110.9.18。 | | |
| 結果判定 | | | |
| 判定 | 合格 | | |
| 試驗日期 | 107/8/21 | 試驗號碼 | NB-07-6553 |
| 報告簽署人 | 許依婷 | 試驗操作人員 | 楊景焜 |



接下頁
N1070830 (2-1)

385 386 387 389 390




財團法人防焰安全中心基金會
接上頁

FOUNDATION FIRE RETARDANT SAFETY CENTER

試驗結果表

(本表適用窗簾、布幕及施工用帆布等)

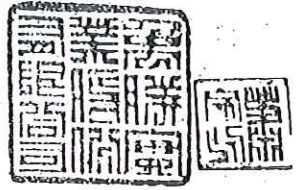

| 洗濯方式 | | | 現況 | | | | | | | |
|------|---------|-------|----------|----------|-------------------------|-------|-----------|------|----------|-------|
| | 加熱時間 | 試樣方向 | 餘焰時間 (秒) | 餘燃時間 (秒) | 碳化面積 (cm ²) | 試樣方向 | 碳化距離 (cm) | 試樣方向 | 接焰次數 (次) | |
| | | | X ≤ 3 | X ≤ 5 | X ≤ 30 | | X ≤ 20 | | | X ≥ 3 |
| A1 法 | 加熱 1 分 | 經向 正面 | 0 | 0 | 11 | 經向 正面 | 5 | D 法 | 經向 正面 | |
| | | 經向 反面 | 0 | 0 | 13 | 經向 反面 | 5 | | 經向 反面 | |
| | | 緯向 正面 | 0 | 0 | 12 | 緯向 正面 | 4 | | 緯向 正面 | |
| | 著火後 3 秒 | 經向 正面 | 0 | 0 | 8 | | 經向 正面 | | | |
| | | 緯向 反面 | 0 | 0 | 8 | | 緯向 反面 | | | |
| | | | | | | | | | | |

注意事項：

- 一、本紙張規格大小為 210×297 mm。
- 二、試驗報告每頁之間應加蓋騎縫章。
- 三、不合格之試驗數值以粗體表示。

巧帛窗簾股份有限公司

37, Chi Hsing Road, Tung Shaoi Chen, Miao Li County, Taiwan, R. O. C.

苗栗縣通霄鎮白東里 17 鄰啟新路 37 號

Tel: (037)793-472 Fax: (037)793-474

出廠證明書

茲證明本公司於民國一百零七年十二月三日至一百零八年一月三日共
供應防焰捲簾 31 窗(#387)于 東岱裝潢材料行。

承作：產後護理之家變更使用併室內裝修乙案 1F6F7F8F 之窗簾工程
施工地址：彰化市中正路一段 345 號。

特此開立證明無誤。



證明人：巧帛窗簾股份有限公司
地 址：苗栗縣通霄鎮白東里啟新路 37 號

中 華 民 國 一 百 零 八 年 一 月 三 日